


- 注：(1) A1-A9区段严禁设置电缆中间接头；
 (2) B1-A13区段仅能设置一个电缆中间接头，接头应为绕包接头或热缩接头，并加防爆盒、灭火弹。
 (3) 电缆横跨电缆沟时，严禁阻挡巡视通道，采用沟顶悬吊固定或沟底开槽埋设的方式。
 (4) 电缆出入孔洞处应进行防火封堵。
 (5) 接头两侧及邻近电缆2-3m范围内涂刷防火涂料。
 (6) 电缆直线段每30m、防火墙两侧、井口正下方侧1.5m处设置电缆信息标示牌。

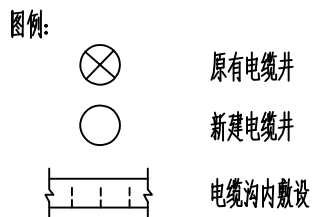

河南恒源电力设计有限公司			洛阳浩德鑫置地有限公司开元壹号62#地块 10千伏开关站及其进线电源新建(进线电源部分)工程		施工图设计 阶段
证书等级及编号：乙级 A241029471					
批准	张宗明	校核	李艳玲	10kV电缆线路走行示意图	
审核	任玉仙	设计	李艳玲		
日期		比例			
			图号		