

供应商约谈记录

第 1 次约谈

约谈的供应商名称	洛阳佐威电力工程有限公司
约谈的供应商类别	<input type="checkbox"/> 监理 <input type="checkbox"/> 总包 <input type="checkbox"/> 精装修分包单位 <input type="checkbox"/> 景观园林施工分包单位 <input type="checkbox"/> 材料设备供货商 <input checked="" type="checkbox"/> 其他分包
约谈事由	宜阳山水文苑项目临时外网电力工程施工合同根据供电所针对项目配电设施移交工作验收后提出的整改问题新增设备施工费用约谈
约谈日期	2023年9月22日
约谈地点	电话约谈

约谈的内容

1、根据供电所针对宜阳山水文苑项目配电设施移交工作验收后提出的整改问题序号 8、9

8	户外高压柜安装的断路器不符合要求	需更换为二次融合智能断路器	运维检修部	联系电话 13838815611
9	新建下户线环网柜非二次融合环网柜	需与运维部进一步沟通	运维检修部	联系电话 18117951639

外网单位做出整改措施，需要重新采购及安装、调试以下设备，其中，二次融合断路器，带隔离刀，单 PT，DTU 含外面保护柜。

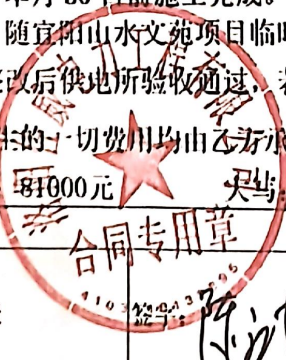
序号	名称	规格型号	单位	数量
1	电源进线柜	HXGN15-12	台	2
2	二次融合智能断路器	ZW32T-630	台	1
3	DTU		台	1

2、工期：本月 30 日前施工完成。

3、付款：随宜阳山水文苑项目临时外网电力工程施工合同办理签证，结算时进行支付。

4、保证整改后供电所验收通过，若整改后无法验收通过，乙方仍需按整改意见整改直至通过，与此同时产生的一切费用均由乙方承担。

含税总价：81000元 大写：捌万壹仟元整 税率：9%

		签字确认栏
供应商代表	签字：陈江博 电话： 日期：2023.9.22	
我司代表	签字：李中伟 日期：2023.9.22	